





		/								20221220	20230116-0117	20230203	20230308

9	1/	Zn As	Pb Cr	Cd Cr6+	Hg Ba Ni Se)	Cu	1	1	/	1	4	2023	2	5	11	8	Cu40 Cd0.15 Ni0.5 Cr6+1.5	Zn100 Be0.02 As0.3 Se0.1	Hg0.05 Pb0.25 Ba25 Cr4.5	GB16889-2008	/	√	/	/
10	1/						1	1	/	1	1	2023	2								/	√	/	/
11	2/						1	1	/	1	1	2023	11								/	/	/	/
12	1/				NH3-N		3	1	/												/	/	/	/
13	1/	pH			NH3-N		3	1	/	1	4	2023	2	5	11	8	pH :6-9 :280mg/L :180mg/L :355mg/L NH3-N :28mg/L P :/mg/L :20mg/L :100mg/L PH 6.5-8.5 450 1000				/	√	/	/
14							1	1	/	1	4	2023	1	3	11	8								

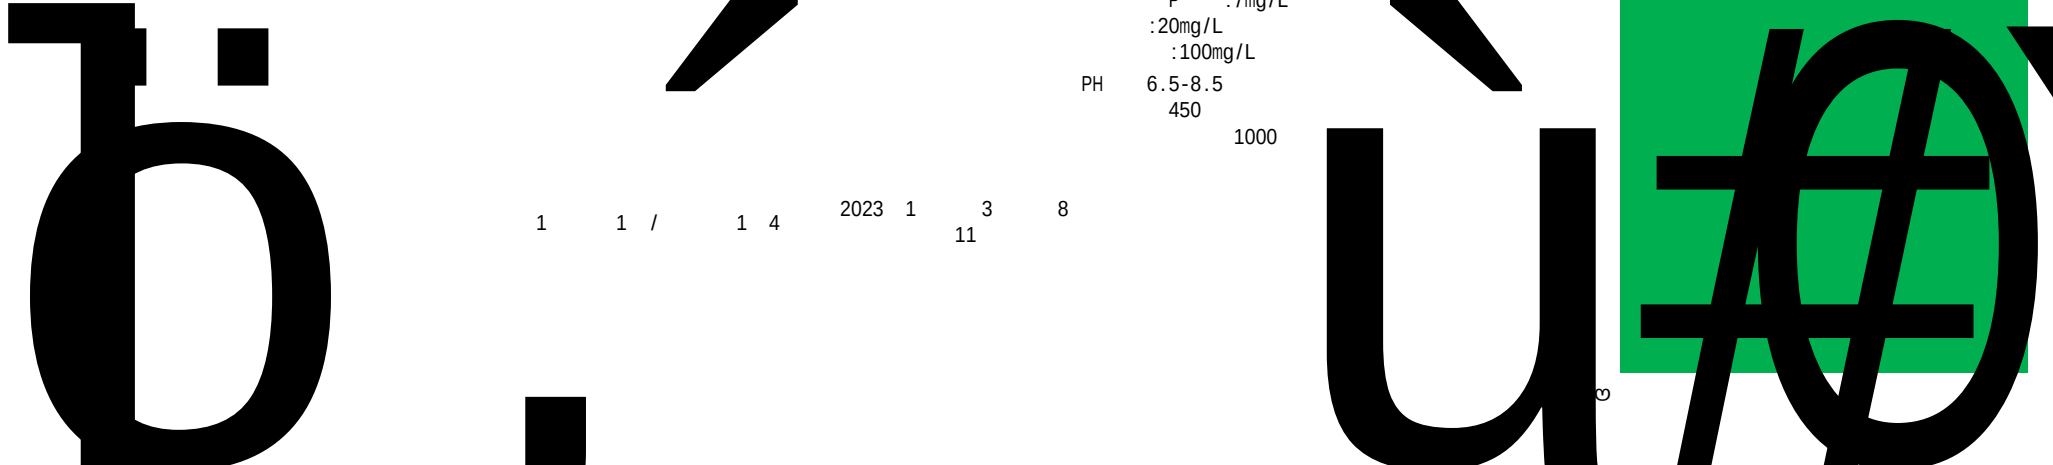

		/										20221220	20230116-0117	20230203	20230308									