


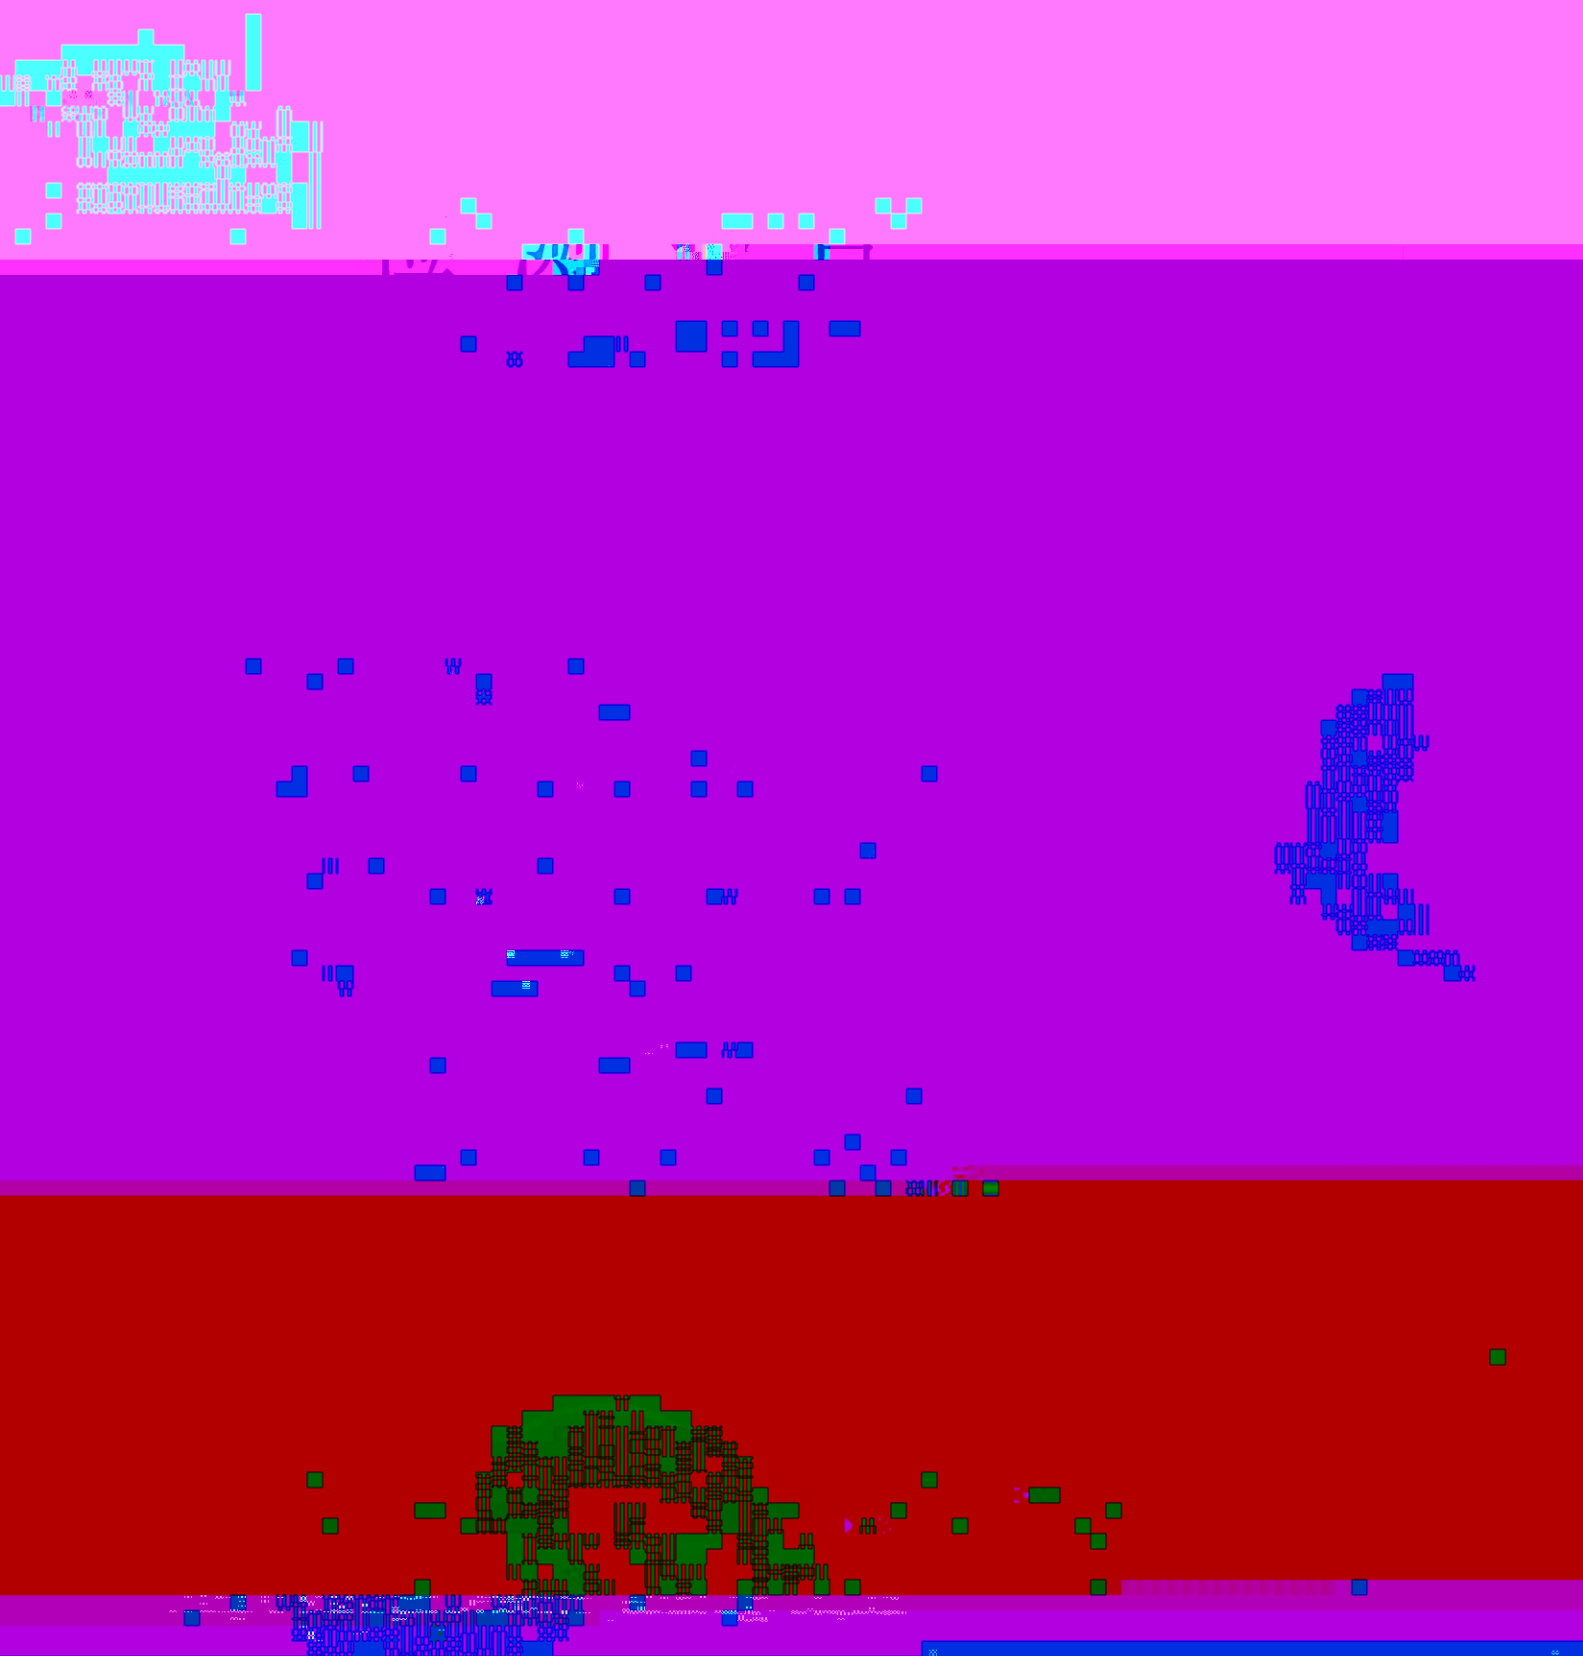

检测报告

一、检测概况

委托单位	江西省贝源检测技术有限公司
受测单位	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测结果

二、检测

监测点位	监测时间	采样样品编号	检测样品编号	检测结果 (ng-TEQ/m ³)	检测类别
				实测值	标准值

检测日期	2024-01-11	报告编号	XH0124011102	检测地址	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司
------	------------	------	--------------	------	-----------------

检测结果后 续

参考标准: 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18486-2001) 二噁英类排放限值
为0.1ng-TEQ/m³。

检测人: 宋国东

审核人: 宋国东

编制人

检测人: 杜辉

签发日期: 2024.02.21

签发人

本页内容不空白

附录1

检测样品名称		LXHE2401032-01		样品类型		废气	
		样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度		
二噁英类		ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	LTEE		
对	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0001	0.0017	0.0015	×0.1	0.00015	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0001	0.0062	0.0055	×0.01	0.000055	
	O ₂ CDD	0.0002	0.049	0.044	×0.001	0.000044	
ΣCDD		0.0002	0.056	0.050	×0.001	0.000059	
二苯并呋喃类	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0001	0.0034	0.003	×0.5	0.0015	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0001	0.012	0.011	×0.1	0.0011	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0001	0.0089	0.0079	×0.1	0.00079	
	ΣCDF	0.0001	0.0062	0.0055	×0.1	0.00055	
二苯并噻吩类	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0001	0.0026	0.0023	×0.1	0.00023	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0002	0.0090	0.0080	×0.1	0.00080	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0002	0.019	0.017	×0.01	0.00017	
	ΣCDF	0.0002	0.0029	0.0026	×0.01	0.000026	
O ₂ CDF		0.0001	0.0000	0.0000			

星辉检测

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

检测点: 炉排炉废气排放口					
采样样品编号: XHOF24011102					
采样时间段: 2024.01.11 13:54~15:54					
截面	3.1416	m²	标干流量	73315	Nm³/h
参数	结果	单位	参数	结果	单位
烟温	150.4	℃	含湿量	24.83	%
流速	12.5	m/s	废气流量	14333	m³/h
截面	3.1416	m²	标干流量	73315	Nm³/h