


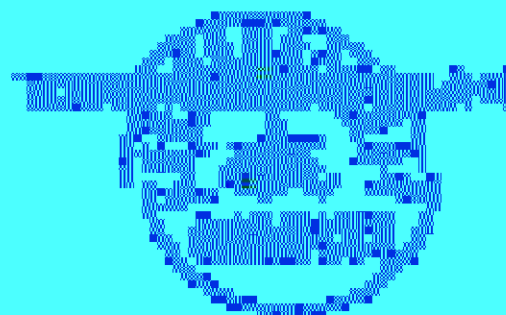

任，并对委托单位提供的样品真实性负责。

业指导书执行。

2.5、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“检验检测专用章”。

5、对本报告如有疑问，请同报告至查询，未附来电请详询报告编号。

同公家理

检测有限公司

地址 深圳市宝安区西乡街道

电话 0755-27666666

网址 www.rytest.com

受鄱阳月绿在



故, 在 2010 年 12 月 31 日, 该设备应计提折旧 10 万元。该设备应计提折旧见表 1。

主 持 人



比例尺 1:100

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、铍、砷、铅、铬、锰、铜、钒、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014


备注：参考标准由委托方提供。

表5 废气检测结果

项目类别		右组组废气		检测时间		检测地点		
采样时间		2025.05.14						
治理设施		废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。						
		排放口名称	检测项目	检测频次	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	氧含量 (%)
烟气参数			汞		139.2	12.50	14.2	7.65
	焚烧炉废气处理后排放口		镉、铊	小时均值	136.5	12.10	14.6	7.65

检测结果

检测	烟气量	实测浓度	折算浓度	标准	检测结果
钻	76070	1.60×10^{-4}	1.20×10^{-4}	1.2×10^{-5}	/
锰	76070	7.53×10^{-3}	5.62×10^{-3}	5.7×10^{-3}	/
镍	76070	1.58×10^{-3}	1.18×10^{-3}	1.2×10^{-4}	/

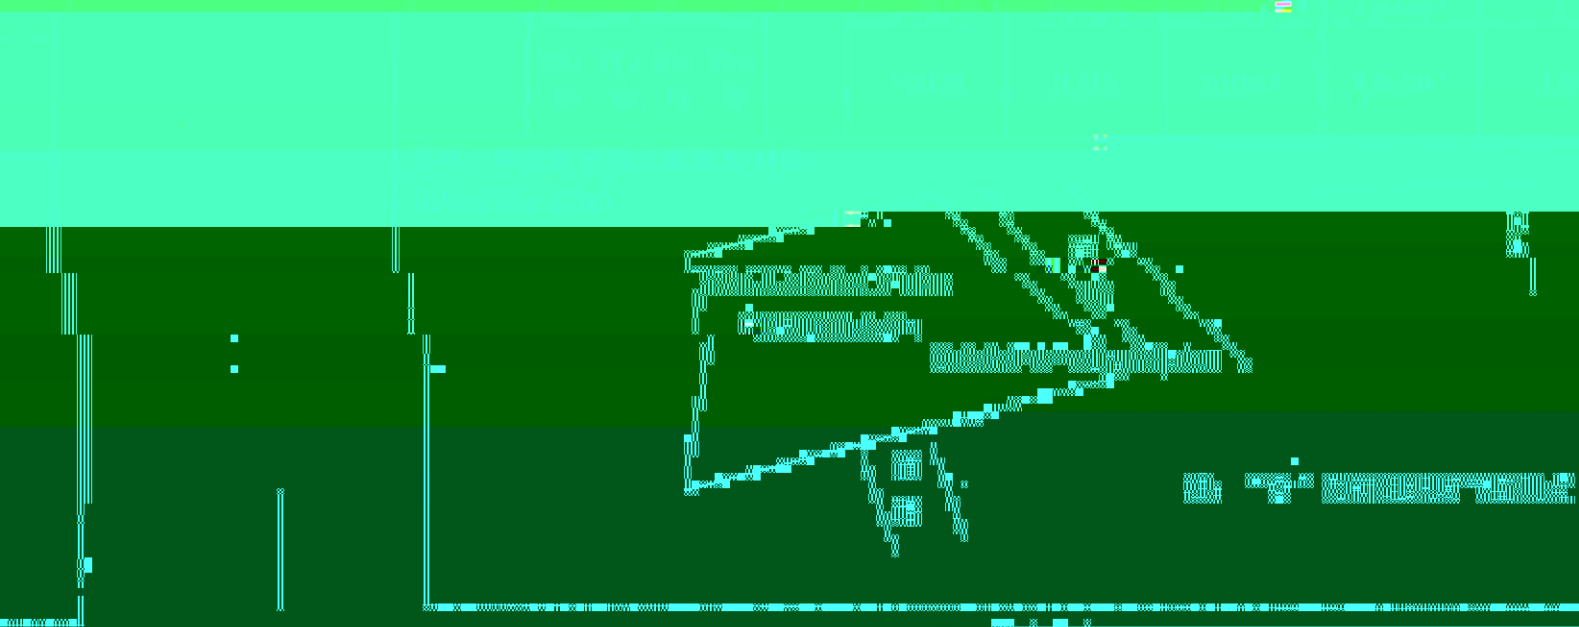



物米样照片

现场